

Vývod	Přívod	Přepětřová ochrana	Rozvaděč výtahu	Rezerva	VZT	VZT	VZT	VZT	Venkovní žaluzie	Venkovní žaluzie		BQ
Číslo obvodu	201	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
Specifikace	RP2		RV		REK		REK					


RP3 - Podružný rozvaděč

Typ rozvaděče : oceloplechový pod omítkou
Krytí : IP 40 / IP 20
Napěťová soustava: 3 NPE 50Hz, 400 V TN-S
Požární klasifikace : EI 30DP1-S
Jmenovitý proud : I = 32 A
Směr vývodů : zadní strana
Ochrana před poruchou: Samočinným odpojením od zdroje ve stanoveném čase

Poznámka:


- 1) Na krycí panely uvnitř rozvodnice označit trvanlivým způsobem příslušnost obvodů k zařízením.
- 2) Pod krycími panely označit jednotlivé součásti dle dokumentace.
- 3) V pravém horním rohu označit rozvodnici nápisem RP3.
- 4) Neobsazené pozice v jednotlivých řadách rozvodnice zakrýt zaslepovacím pásem.

INVESTOR :		Město Chrudim, IČO: 00270211	
MÍSTO STAVBY:		MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01	
DATUM:		02/2022	STUPĚŇ DPS
Název akce : Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim SO 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon			
Část :		D 1.4.3 - ELEKTROINSTALACE	
Výkres :		RP3 - Podružný rozvaděč	
		ČÁST VÝKRESU:	1
		ČÍSLO VÝKRESU:	EL 06

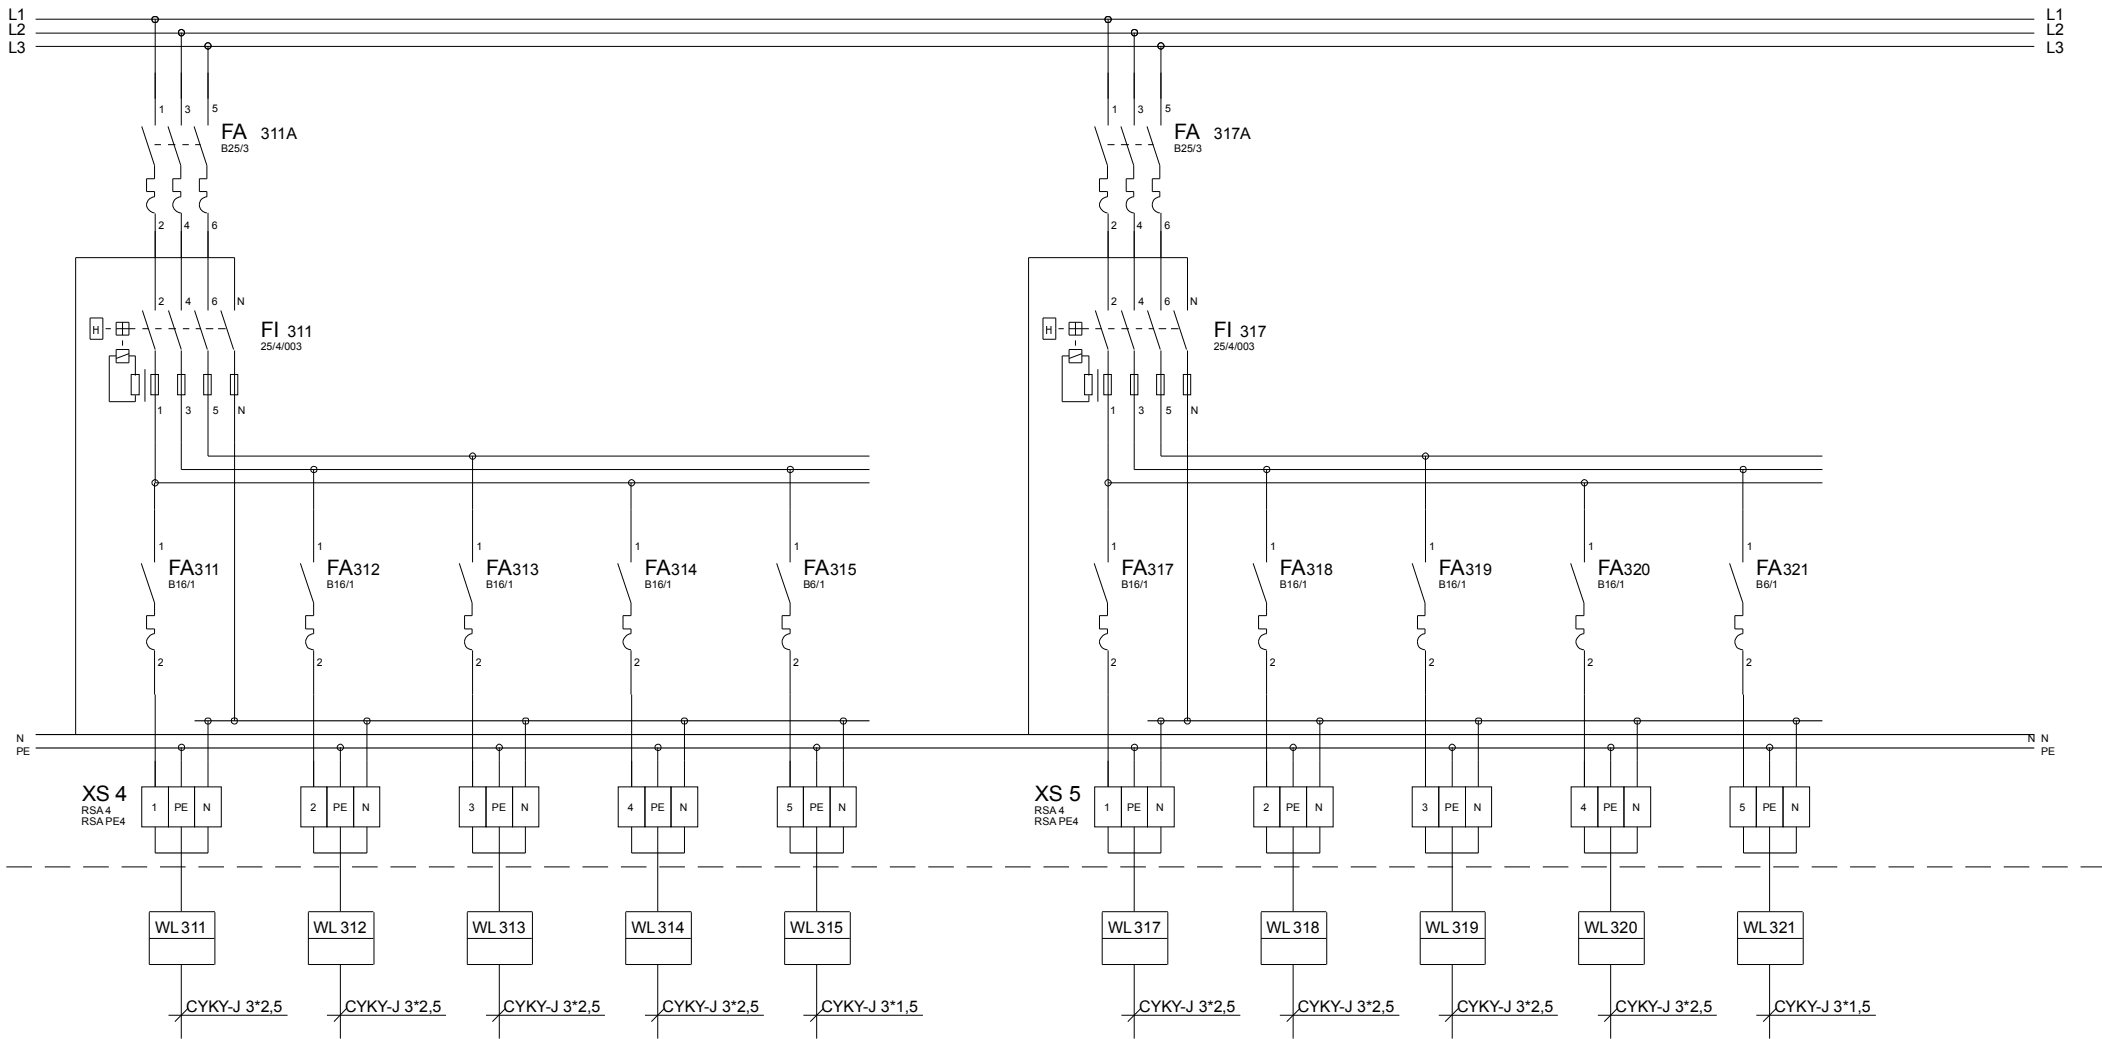

Vývod	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Pisoáry		Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Pisoáry	
Číslo obvodu	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322
Specifikace					X6						X6	

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT. KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO.			
INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270211		
MÍSTO STAVBY:	MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01		
DATUM:	02/2022	STUPEŇ	DPS
Název akce :	Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim SO 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon		
Část :	D 1.4.3 - ELEKTROINSTALACE		ČÁST VÝKRESU:
Výkres :	RP3 - Podružný rozvaděč		2
MŠ Strojářů SO-03-RP3.mxd			ČÍSLO VÝKRESU:
			EL 06

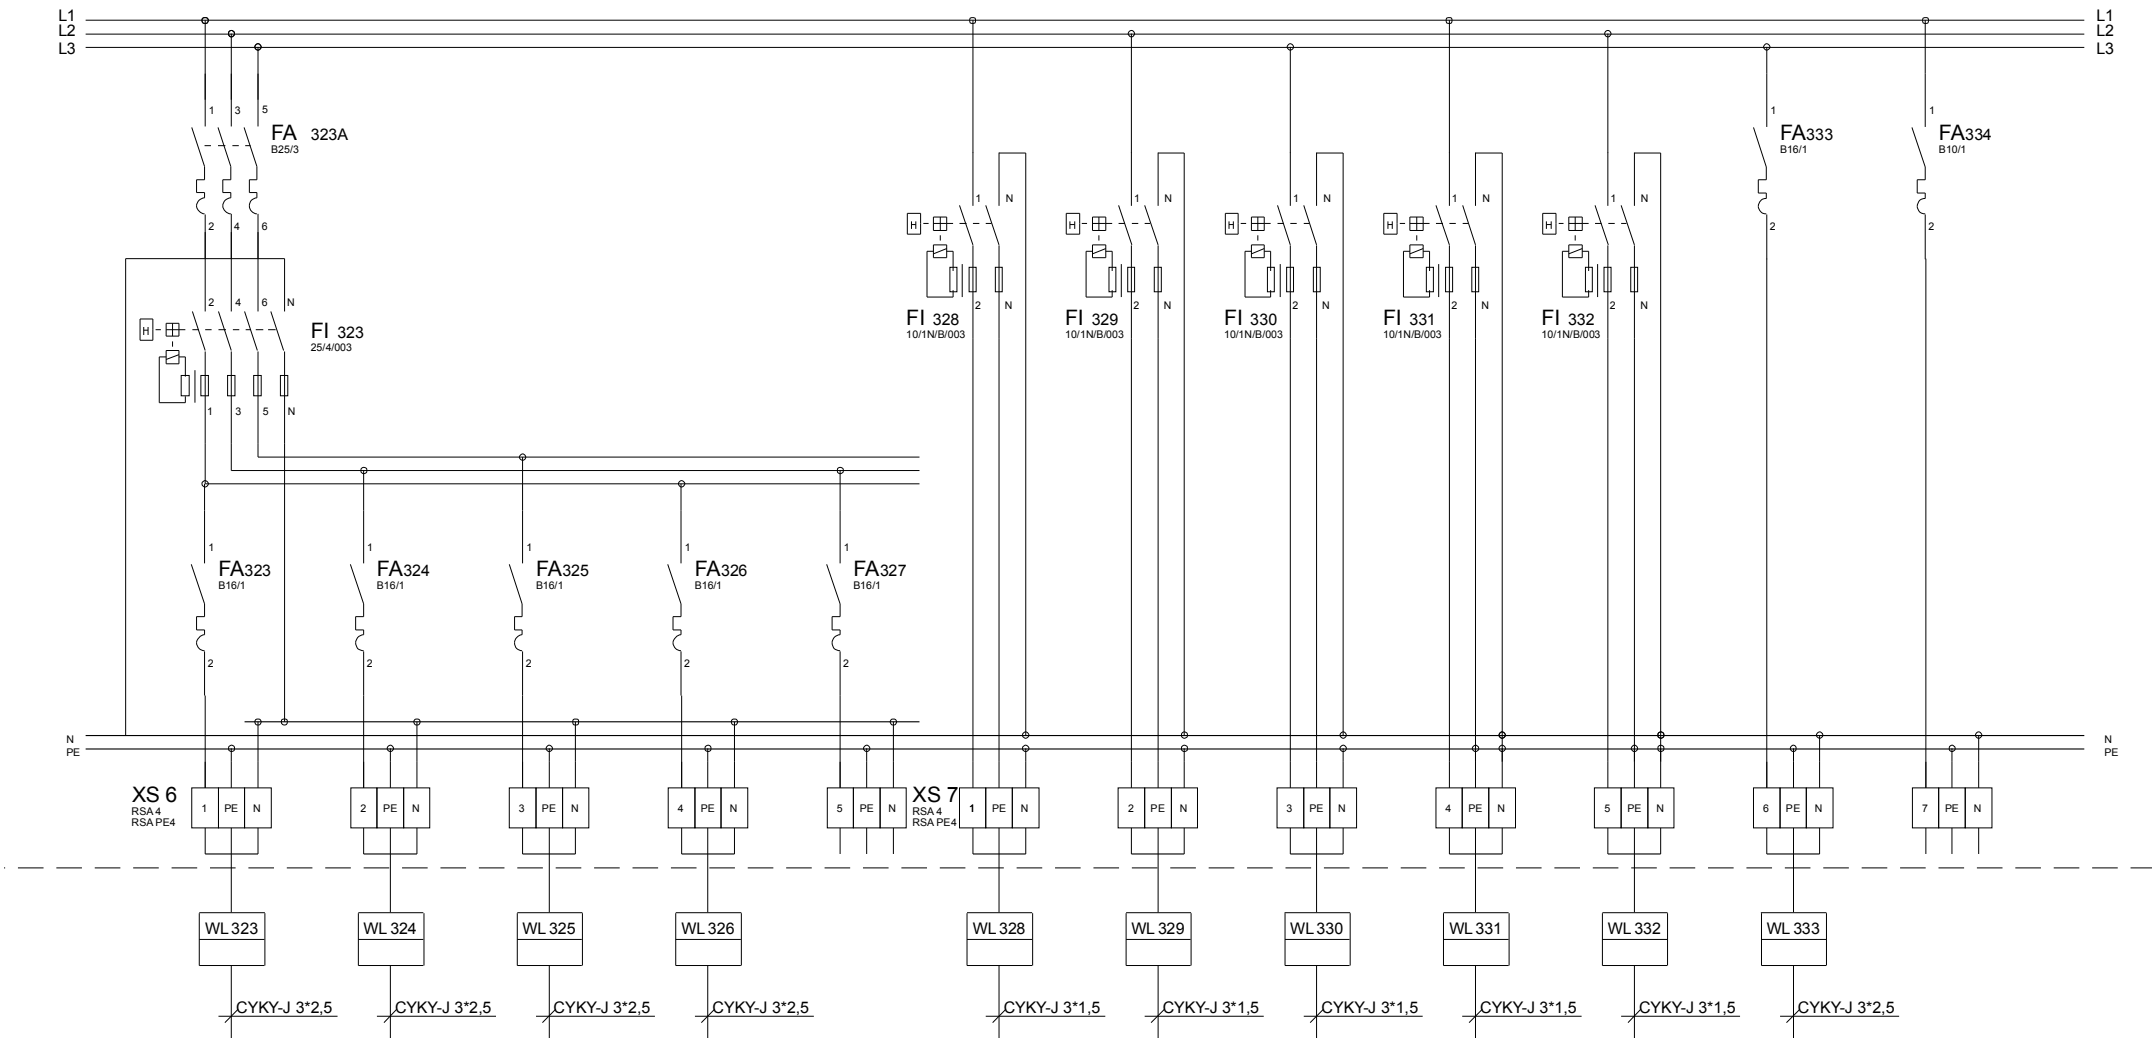

Vývod	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Rezerva	Osvětlení	Osvětlení	Osvětlení	Osvětlení	Osvětlení	Zásuvkový	Rezerva
Číslo obvodu	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334
Specifikace		Myčka									Lednice	

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT. KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO.					
INVESTOR :		Město Chrudim, IČO: 00270211			
MÍSTO STAVBY:		MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			
DATUM:		02/2022	STUPEŇ		DPS
Název akce :		Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim SO 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon			
Část :		D 1.4.3 - ELEKTROINSTALACE			ČÁST VÝKRESU:
					3
Výkres :		RP3 - Podružný rozvaděč			ČÍSLO VÝKRESU:
					EL 06

MŠ Strojářů SO-03-RP3.mxd